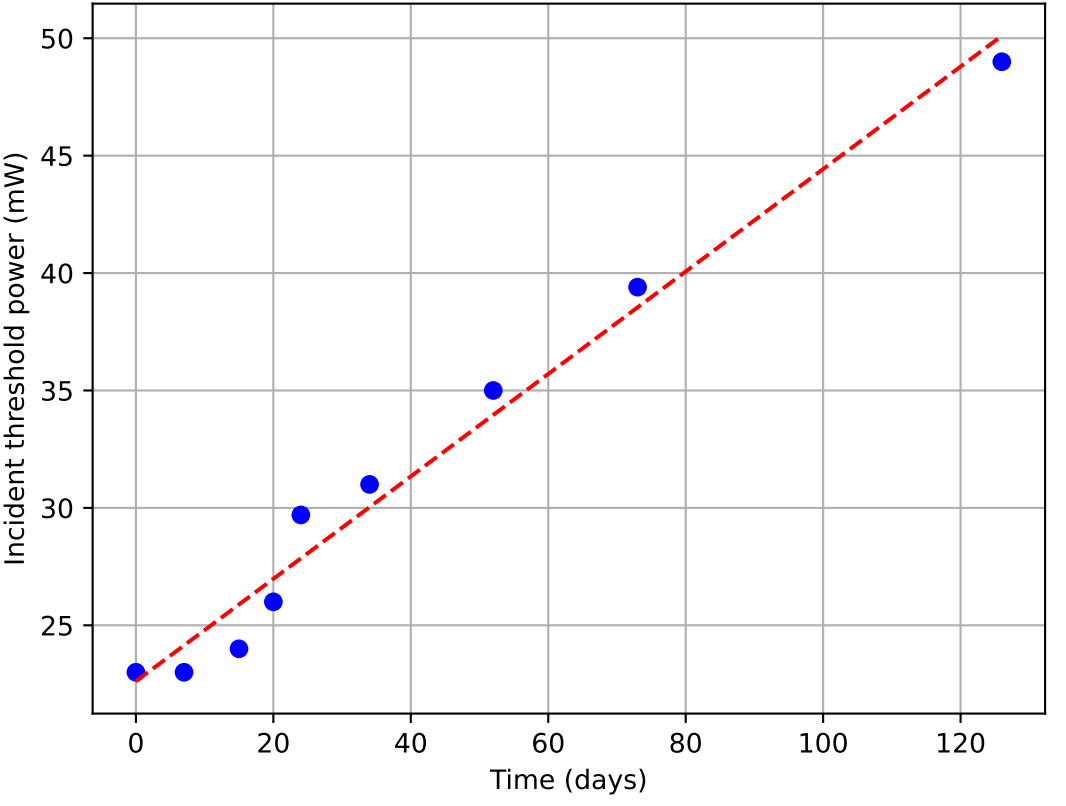

Incident threshold power (mW)
50
45
40
35
30
25
0
20
40
60
80
100
120
Time (days)